
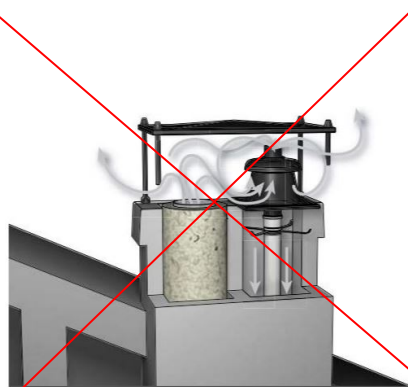



ÜBERDACHUNG von Fängen – Rauchfangsystemen

Anforderung: Information bzw. Aufzeigen gemäß Prüf-, Warn- und Hinweispflicht (Äußerung von Bedenken)!

Sollte an einer Mündung von Abgasanlagen, eine Überdachung montiert werden oder bereits vorhanden sein, ist um Schäden durch herabfallende Vereisungsteile und Störungen des nachhaltigen Betriebes bzw. durch strömungstechnische Beeinträchtigungen, das Abgasführende Mündungselement, ordnungsgemäß durch die Überdachung zu führen!

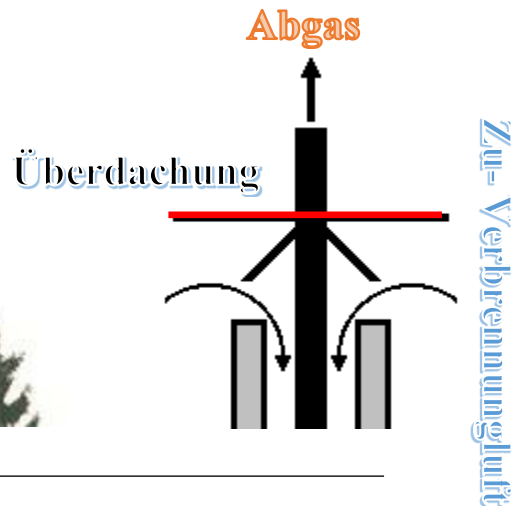

- Brandgefahr
- Rezirkulation
- Mündungsvereisung

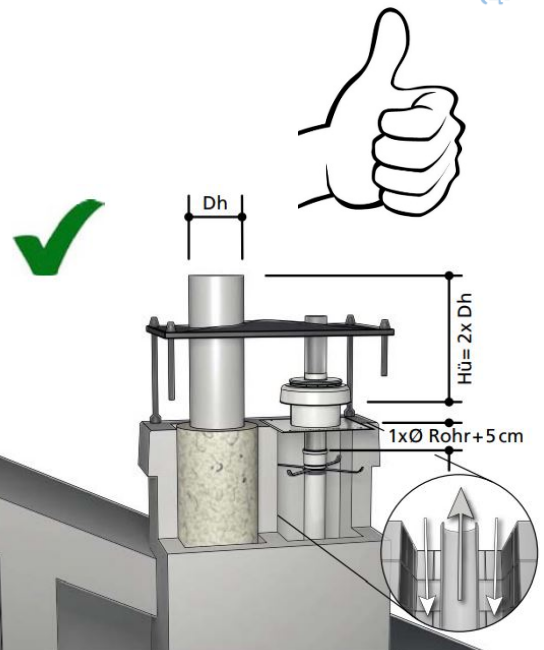

Die nach ON B8201 vorgegebene SYSTEM-BETRIEBSDICHTHEIT ist auch nach Verlängerung bzw. Durchführung erforderlich!!!

Um **SCHÄDEN** durch herabfallende **VEREISUNGSTEILE** und das nachhaltig gefahrlose **ABSTRÖMEN** des **ABGASES** aus der **Brennwertfeuerungsanlage** bzw. die **REZIRKULATION** von **RAUCHGASEN** aus danebenliegenden Rauchfängen nachhaltig zu vermeiden, ist die **Mündung** von **Abgasanlagen** entsprechend **ordnungsgemäß, Systemkonform (SYSTEMEPRÜFTE Bauteile) auszuführen!**

Auszug - ONR 28205 – Aufsätze, Verlängerungen und Düsen dürfen auf System- Abgasanlagen für feuchte Betriebsweise (Brennwertanlagen) nur aufgesetzt werden, wenn sie nicht zu Vereisung an der Mündung der System- Abgasanlage führen!

Auszug – ONR 28205 – Wenn in einer System- Abgasanlagengruppe eine System- Abgasanlage für den Anschluss einer Feuerstätte für feste Brennstoffe neben einer System- Abgasanlage aus Kunststoffliegt, so ist entweder:

- Ø Jene für feste Brennstoffe höher zu führen oder
- Ø Die Mündung der System- Abgasanlage aus Kunststoff nicht brennbar auszuführen (V4A)
- Ø Die Mündung der System- Abgasanlage aus Kunststoff entsprechend zu schützen!

Für auftretende Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

Ihr



Mst. Norbert MITTERDORFER
0664/30 40 045